




Valvole brevettate per compressori rotativi a vite e a pistoni  
 Patented valves for piston and screw rotary compressors

**VALVOLA TERMOSTATICA MOD. VT35**  
**THERMOSTATIC VALVE MOD. VT35**

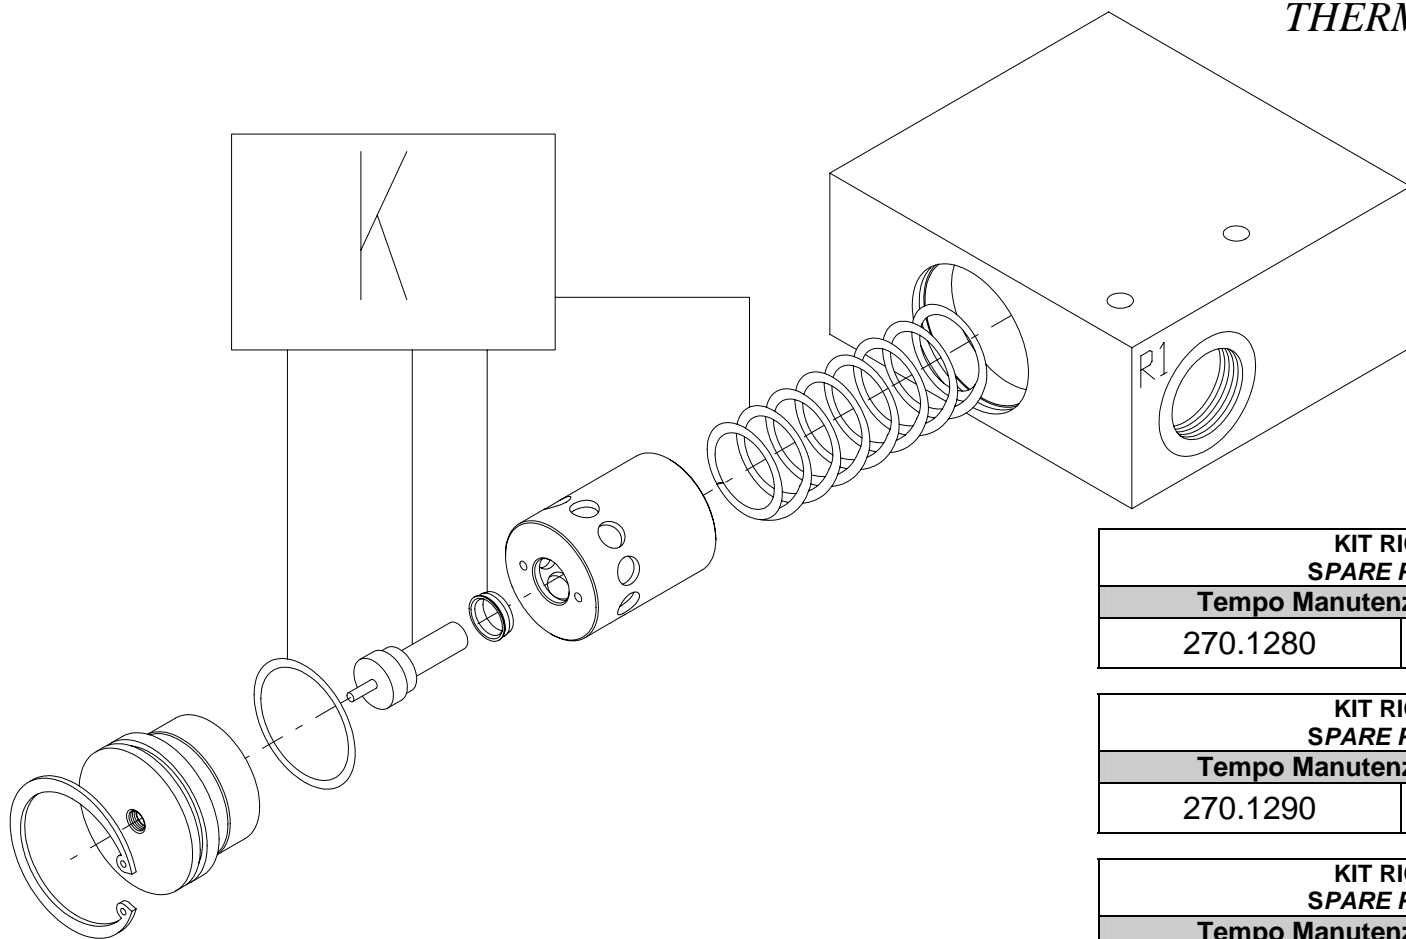

<b>KIT RICAMBI VT35-VTFT35-VT2FT35 55°C</b>	
<b>SPARE PART KIT VT35-VTFT35-VT2FT35 55°C</b>	
<b>Tempo Manutenzione / Maintenance Time : 8.000 ore/hours</b>	
270.1280	K KIT RICAMBI VT-VTFT-VT2FT35/55° VT-VTFT-VT2FT35/55° SPARE PARTS KIT

<b>KIT RICAMBI VT35-VTFT35-VT2FT35 71°C</b>	
<b>SPARE PART KIT VT35-VTFT35-VT2FT35 71°C</b>	
<b>Tempo Manutenzione / Maintenance Time : 8.000 ore/hours</b>	
270.1290	K KIT RICAMBI VT-VTFT-VT2FT35/71° VT-VTFT-VT2FT35/71° SPARE PARTS KIT

<b>KIT RICAMBI VT35-VTFT35-VT2FT35 83°C</b>	
<b>SPARE PART KIT VT35-VTFT35-VT2FT35 83°C</b>	
<b>Tempo Manutenzione / Maintenance Time : 8.000 ore/hours</b>	
270.1285	K KIT RICAMBI VT-VTFT-VT2FT35/83° VT-VTFT-VT2FT35/83° SPARE PARTS KIT

V.M.C. s.p.a. Via A. Da Schio, 4/A-B - I-36051 CREAZZO (VI) - ITALY - Internet : [www.vmcitaly.com](http://www.vmcitaly.com)  
 Tel. +39 0444 / 521471 - 0444 / 341115 - Fax +39 0444 / 275112

TIPO TYPE	DM	REVISIONE REVISION	01	DATA DATE	02/07	GRUPPO LINE	270	ARTICOLO ARTICLE	.12	MODELLO MODEL	HK
--------------	----	-----------------------	----	--------------	-------	----------------	-----	---------------------	-----	------------------	----



Valvole brevettate per compressori rotativi a vite e a pistoni  
Patented valves for piston and screw rotary compressors

## ANALISI DEI GUASTI TROUBLE SHOOTING LIST

### VALVOLE TERMOSTATICHE

SINTOMO	PROBABILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
La temperatura continua a salire oltre il limite stabilito	1° Valvola termostatica non montata correttamente all'interno del circuito	1° Controllare che i tubi di entrata e uscita siano stati effettivamente montati come indicato nello schema di montaggio.
	2° Filtro olio intasato	2° Sostituire il filtro olio
	3° Radiatore troppo piccolo oppure ventola di raffreddamento troppo piccola	3° Controllare il giusto dimensionamento sia del radiatore e della ventola
	4° Elemento sensibile difettoso	4° Togliere elemento sensibile e sostituirlo
	5° Radiatore o tubazioni intasate	5° Pulire il radiatore e tubazioni
La temperatura non sale	1° Radiatore o ventola di raffreddamento sovradimensionati	1° Controllare il giusto dimensionamento

### THERMOSTATIC VALVE

SYMPTOMS	PROBABLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The temperature rise over the established limit	1° Thermostatic valve not assembled correctly	1° Controls all inlet/outlet pipes have been assembled as per the assembly instructions
	2° Oil Filter obstructed	2° Replace the Oil Filter
	3° Cooler or impeller too much smaller	3° Controls the correct dimensioning of Cooler and Impeller
	4° Thermostat senses defected	4° Replace the Thermostat senses
	5° Pipes or Cooler obstructed	5° Clean all pipes and cooler
The temperature doesn't rise	1° Cooler or Impeller too much bigger	1° Controls the correct dimensioning.

V.M.C. s.p.a. Via A. Da Schio, 4/A-B - I-36051 CREAZZO (VI) - ITALY - Internet : [www.vmcitaly.com](http://www.vmcitaly.com)  
Tel. +39 0444 / 521471 - 0444 / 341115 - Fax +39 0444 / 275112

TIPO TYPE	DM	REVISIONE REVISION	01	DATA DATE	02/07	GRUPPO LINE	270	ARTICOLO ARTICLE	.12	MODELLO MODEL	HK
--------------	----	-----------------------	----	--------------	-------	----------------	-----	---------------------	-----	------------------	----